


Deurtype RSP (Tubulair)

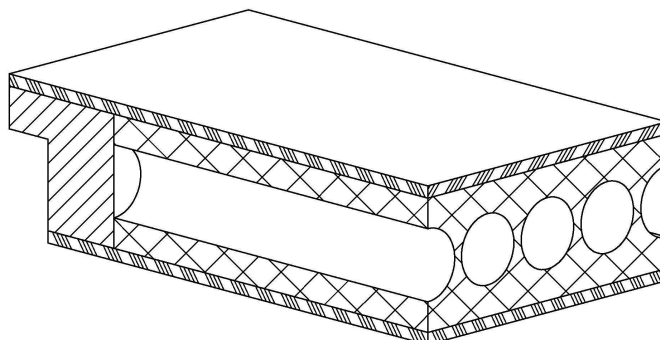

Deurblad

Max. Deurmaat	2235 x 1235 mm
Deurdikte	39 mm
Dekplaten	Tweezijdig 1x 3,0 mm HDF-plaat
Vulling	Tubulaire (RSP) vulling
Randhout	Verticaal aan beide zijden enkel MDF, 38 x 33 mm Onderdorpel en bovendorpel enkel MDF, 38 x 33 mm
Stabilisator	Geen
Deurgewicht	ca. 13,7 kg/m ²
Kantvorm	DIN-opdek 13,0 x 25,5 mm, of stomp
Toepassing	Vlakke deuren, lijn en glas-/paneeldeuren afgewerkt met Superlak .
Certificaat	PEFC

Testrapporten

Klimaatweerstand	Testklimaat b volgens DIN EN 1121
Classificatie	Maximale deurhoogte 2110 mm Volgens DIN EN 12219
Geluidwerend	Niet getest





Prüfzentrum für Bauelemente Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 16/11-A500-Z1

Version 1.de

Prüfung der hygrothermischen Beanspruchung von Türen nach DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren“, Prüfklima **b**

Antragsteller Dextura GmbH
Benzstrasse 17
46395 Bocholt

Bauart Innentürblätter
aus Holz- und Holzwerkstoffen,
Decklage 3 mm Hartfaser
Mittellage Röhrenspanplatte, Rahmen MDF ohne Verstärkung

Produktbezeichnung TUB-ST

Maße geprüfte Größe
Breite x Höhe x Dicke (Türblatt) ca. 960 x 2110 x 39 mm

Prüfnorm DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN 1121: 2000“

Prüfdokument Prüfbericht Nr. 16/11-A500-B1 vom 26.06.2018

Prüfbedingungen spannungsfreie Lagerung der Türen im Klima **b**


Klassifizierung

Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09	Klasse nach DIN EN 12219 : 2000-06 Türblatt H = 2,11 m
Prüfklima b	1

Gültigkeit Laufzeit der oben genannten Normen


Dipl.-Ing.(FH) Rüdiger Müller
Institutsleiter


Stephanskirchen
26.06.2018

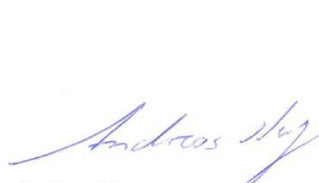
Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
Steuer-Nr.: 156/172/13009
USt-IdNr.: DE245353602



Anlage 1

Seite 2 von 3



Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Prüfbericht Nr. 16/11-A500-B1 vom 26.06.2018, Version 1.de
Dextura GmbH, 56395 Bocholt

Datenblatt 1.1: Auswertung Klimaprüfung

AuftragsNr. 16/11-A500

Prüfklima: **b**

Produktbezeichnung Innentüren Klima b

Allgemeine Beschreibung der Probekörper:

Maße in [mm] Breite x Höhe x Dicke Bezeichnung auf Türblatt
16/11-A500-P1 2110 x 960 x 39 TUB-ST

Messwerte der Prüfung nach DIN EN 1121 / Gewicht (spannungsfreie Lagerung der Probekörper im Prüfklima **b**)

Effektive Verformung und Massendifferenz

ProbekörperNr.		16/11-A500-P1
Verwindung	mm	0,17
Türblatthöhe	m	ges
Bandseite	mm	7,13
Schlossseite	mm	7,21
Oben quer	mm	1,84
Unten quer	mm	1,45
Massedifferenz	kg	0,10

Verformungen bezogen auf Erreichen des Abbruchkriteriums

Klassifizierung nach DIN EN 12219

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

